




AIGÜES DE BLANES, S.A.

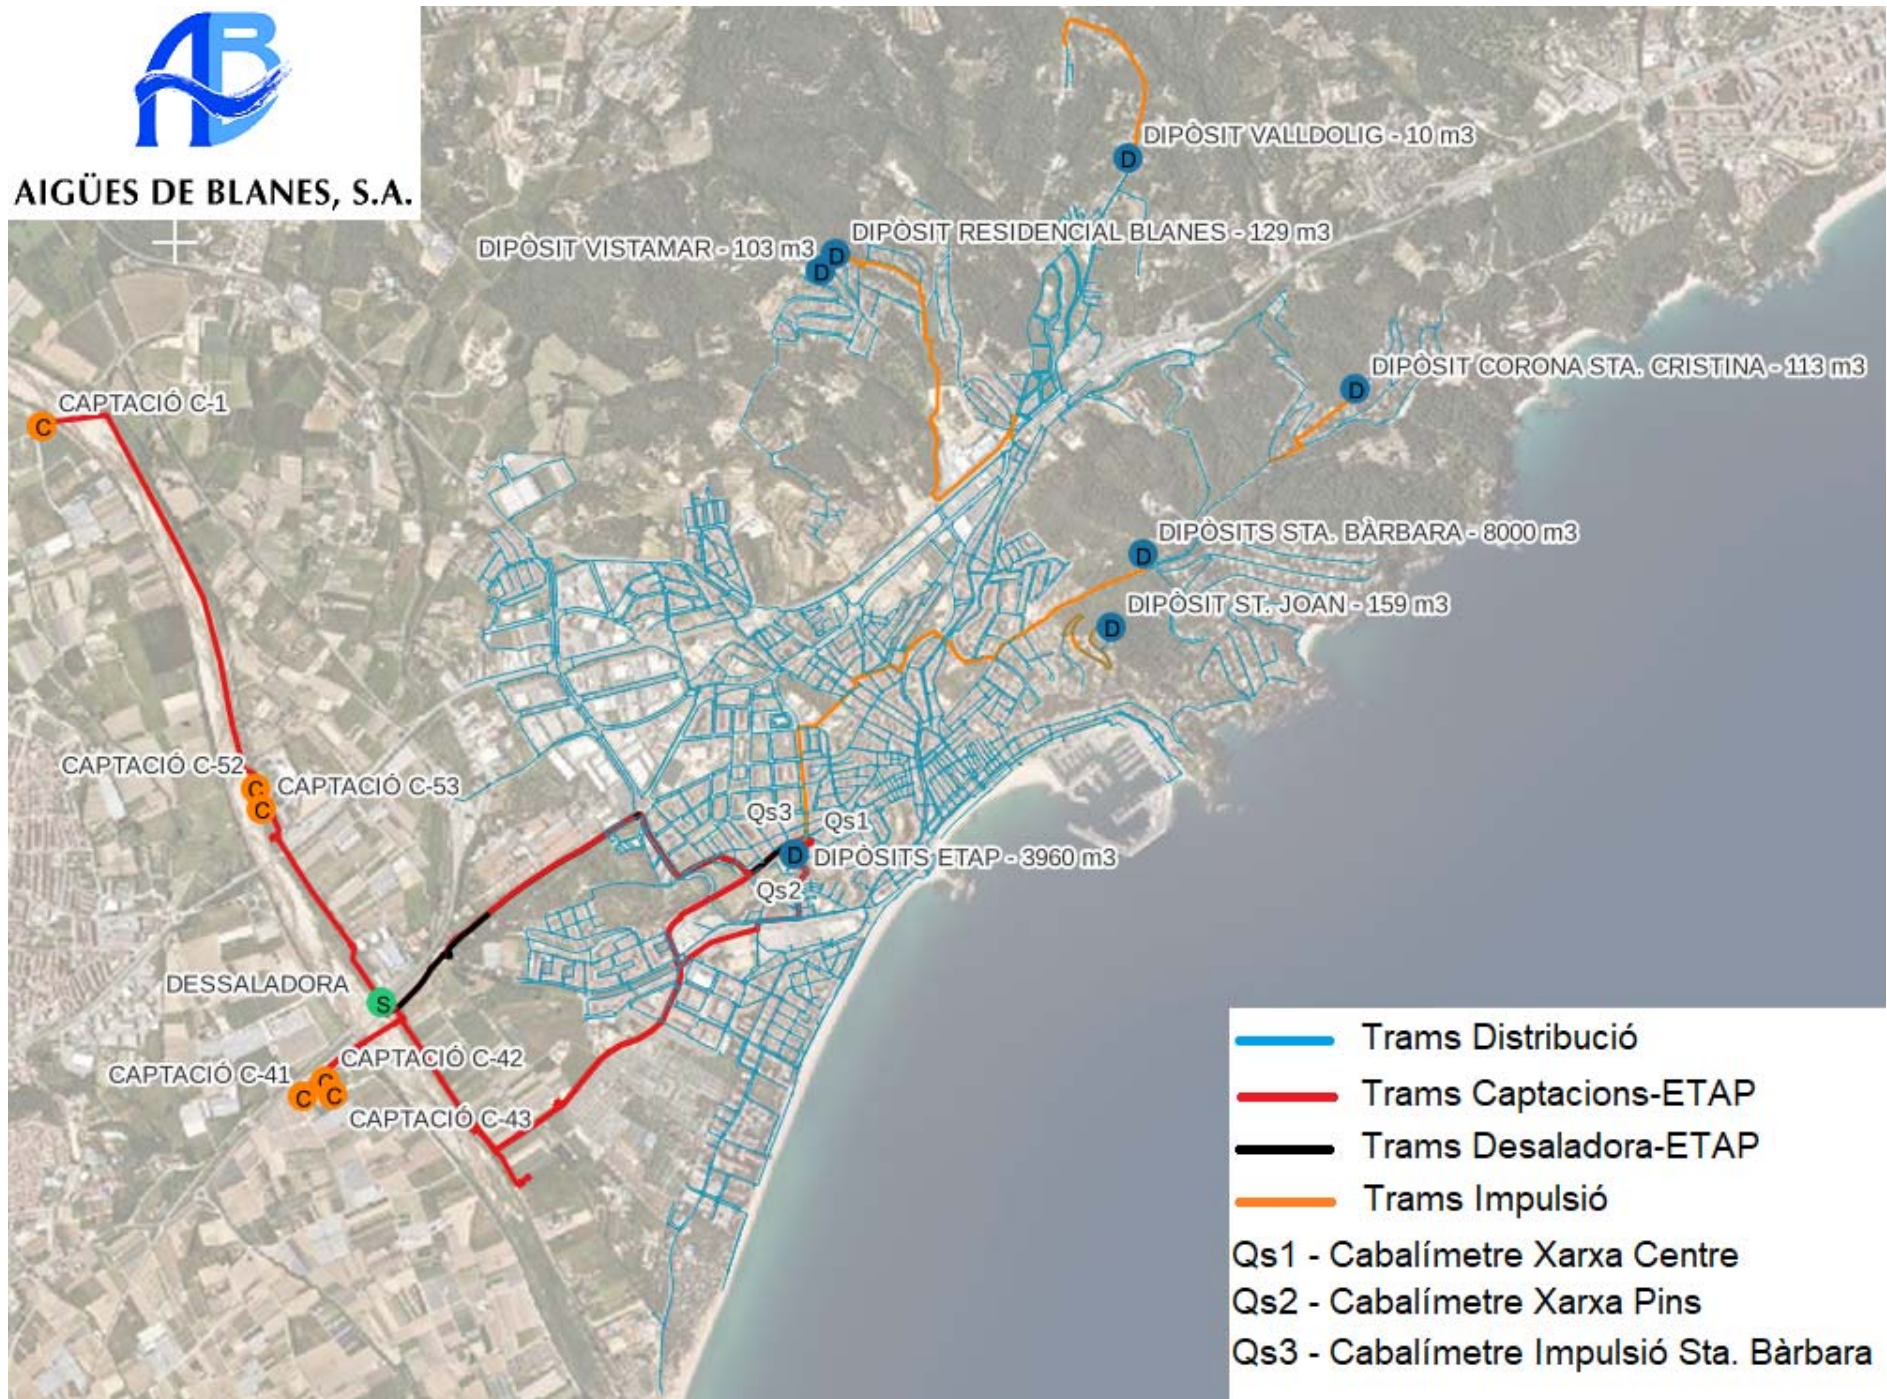

Resultats del balanç hídric

Notes:
- Valors numèrics expressats en m3.

	Volum d'entrada [VE]	Consum autoritzat [CA]	Consum autoritzat facturat [CAF]	Aigua exportada [AE]	Aigua facturada [F]
	2.834.959	2.354.857	2.342.825	0	2.342.825
	Percentatge respecte a [VE]: 83,1%	Percentatge respecte a [VE]: 82,6%			Percentatge respecte a [VE]: 82,6%
	Marge: ± 04%	Marge: ± 06%	Marge: ± 06%		Marge: ± 06%
				Consum facturat i mesurat [CAFM]	
				2.269.965	
				Percentatge respecte a [VE]: 80,1%	
				Fiabilitat: B	
				Marge: ± 06%	
				Consum facturat i no mesurat [CAFNM]	
				72.860	
				Percentatge respecte a [VE]: 2,6%	
				Fiabilitat: B	
				Marge: ± 21%	
			Consum autoritzat no facturat [CANF]	Consum no facturat i mesurat [CANFM]	Aigua no facturada [NF]
			12.032	6.357	492.134
			Percentatge respecte a [VE]: 0,4%	Percentatge respecte a [VE]: 0,2%	Percentatge respecte a [VE]: 17,4%
			Marge: ± 47%	Fiabilitat: A	Marge: ± 36%
				Marge: ± 01%	
				Consum no facturat i no mesurat [CANFNM]	
				5.675	
				Percentatge respecte a [VE]: 0,2%	
				Fiabilitat: E	
				Marge: ± 100%	
		Pèrdues d'aigua [P]	Pèrdues aparents o comercials [PA]	Consum no autoritzat [CNA]	
		480.102	142.254	5.675	
		Percentatge respecte a [VE]: 16,9%	Percentatge respecte a [VE]: 5,0%	Percentatge respecte a [VE]: 0,2%	
		Marge: ± 37%	Marge: ± 41%	Fiabilitat: E	
				Marge: ± 100%	
				Error dels comptadors [EC]	
Aigua produïda [AP]				136.579	
2.834.959				Percentatge respecte a [VE]: 4,8%	
Percentatge respecte a [VE]: 100,0%				Fiabilitat: C	
Fiabilitat: A				Marge: ± 43%	
Marge: ± 04%			Pèrdues reals [PR]		
			337.848		
			Percentatge respecte a [VE]: 11,9%		
			Marge: ± 56%		

Indicadors:

Indicadors per a la gestió de fuites

Pèrdues reals

Indicador	Valor	Marge (±)	Limit inferior	Limit superior
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)	116,6	60%	46,8	186,4
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)	5.277,7	57%	2.280,9	8.274,4
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)	5,8	60%	2,3	9,3
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)	2,18	67%	0,73	3,64

Pèrdues aparents o comercials

Indicador	Valor	Marge (±)	Limit inferior	Limit superior
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)	49,1	46%	26,3	71,9
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat	6,0%	41%	3,5%	8,5%

Aigua no facturada

Indicador	Valor	Marge (±)	Limit inferior	Limit superior
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada	17,4%	37%	11,0%	23,7%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)	169,8	42%	97,8	241,9

Aigua no registrada

Indicador	Valor	Marge (±)	Limit inferior	Limit superior
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada	19,7%	32%	13,4%	26,1%

Avaries

Indicador	Valor	Marge (±)	Limit inferior	Limit superior
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)	64,8	13%	56,1	73,6
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)	5,4	23%	4,2	6,7
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)	5,7	13%	4,9	6,5

Indicador per a la gestió de la pressió

p1.1	Es pot afirmar que la pressió en el servei d'abastament no pot excedir en cap moment un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí
p1.2	El rang de variació de la pressió màxima diària a les diferents zones de pressió a la xarxa és inferior a 30 mca?	Sí
p1.3	Es monitoritza amb una periodicitat horària les pressions màximes en punts de la xarxa crítics i es guarda registre dels valors?	Sí
p1.4	Es disposa de mitjans tècnics per limitar automàticament les pressions màximes per sota d'un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí
p1.5	Existeixen zones de pressió diferenciades i separades hidràulicament per poder limitar les pressions màximes?	Sí
p1.6	Es modula la pressió a la xarxa depenent de l'hora del dia / cabal injectat / pressió en punts crítics de la xarxa?	No