




AIGÜES DE BLANES, S.A.

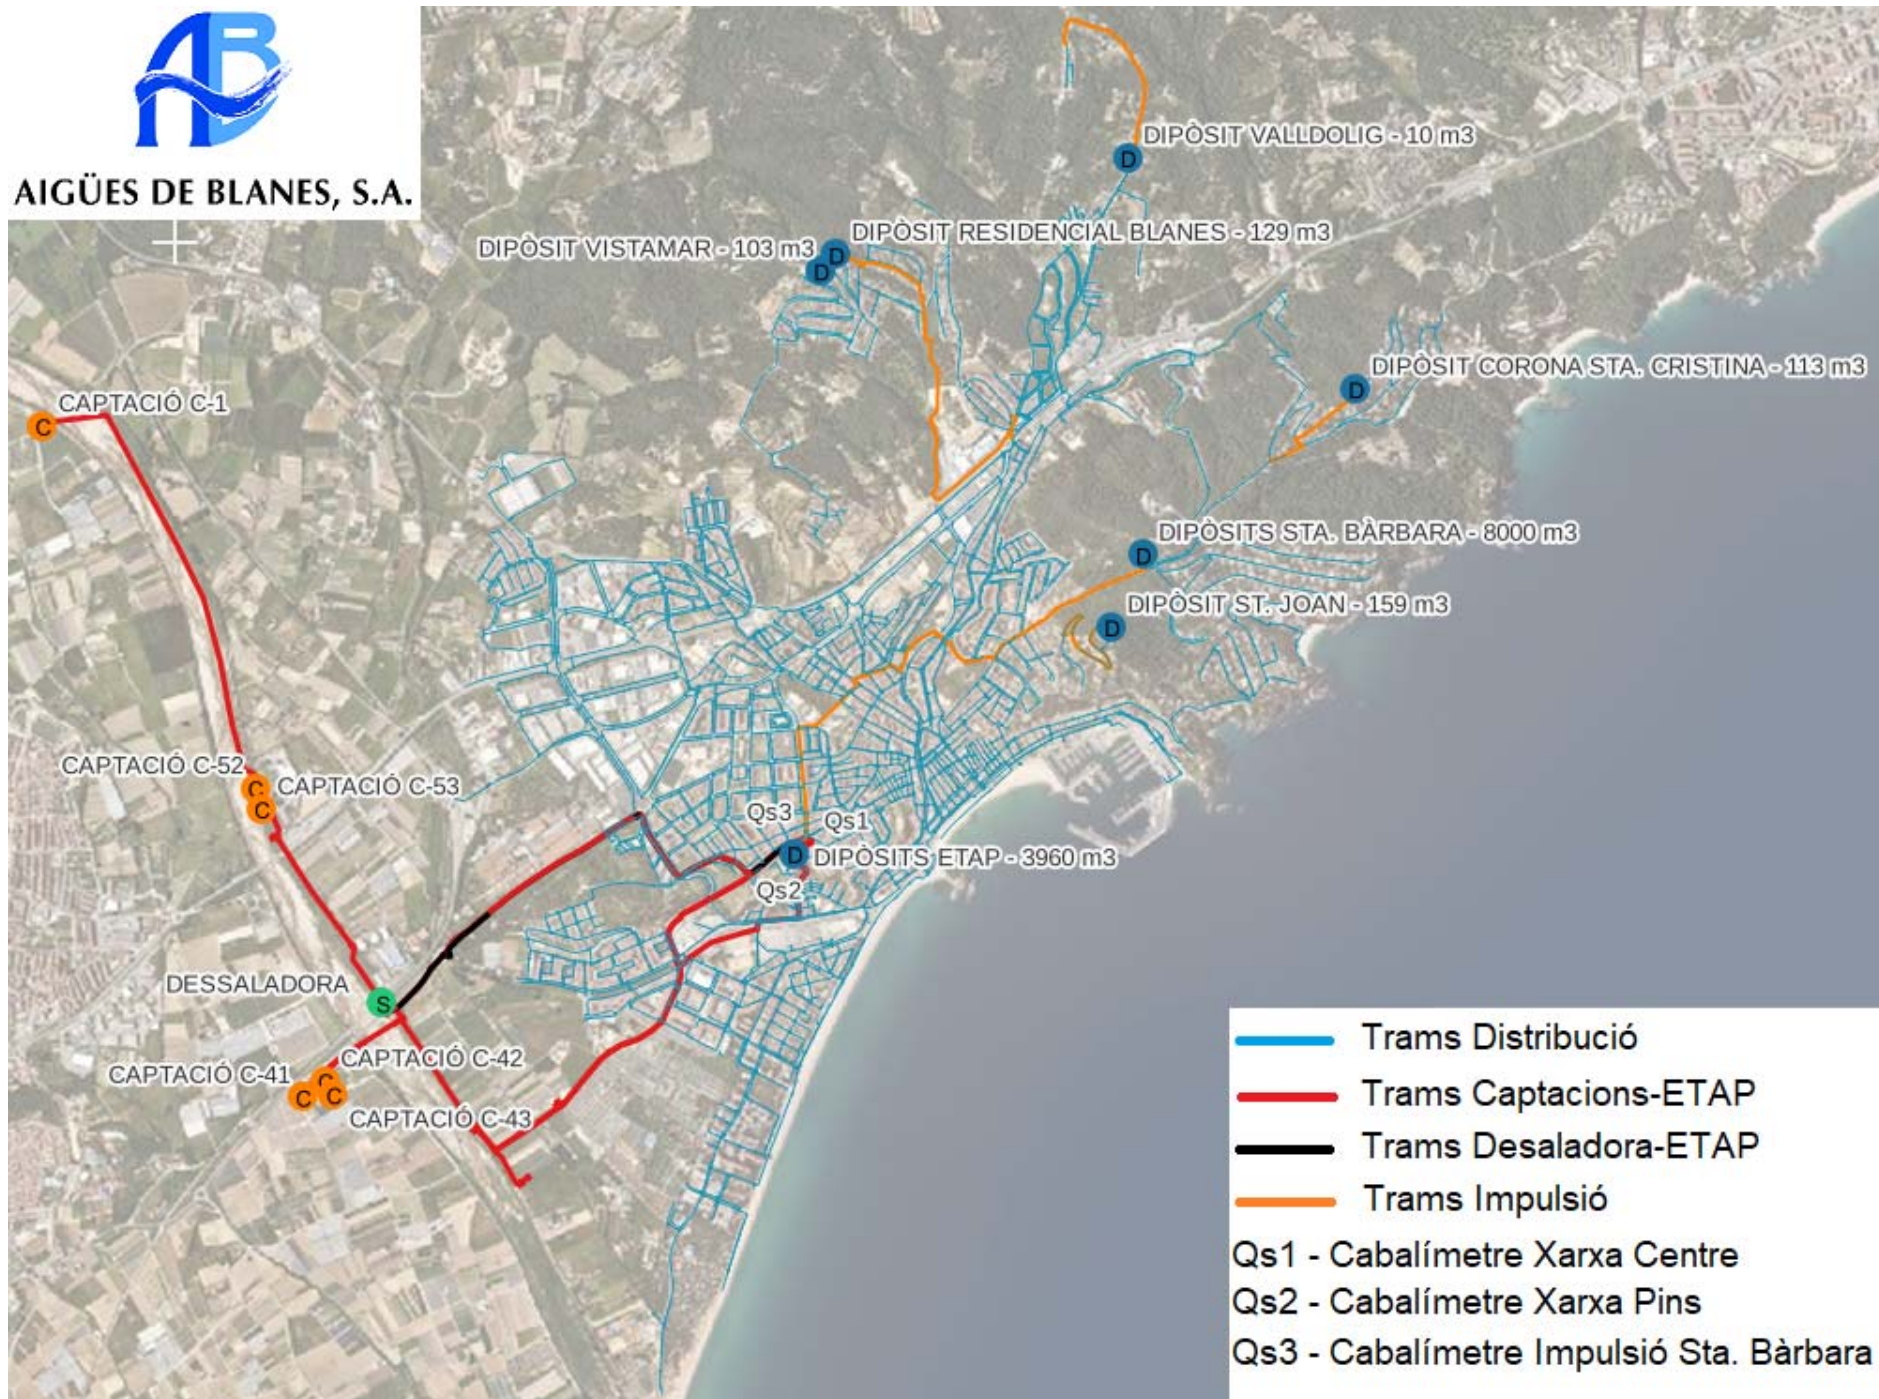

Resultats del balanç hídric
Notes:

- Valors numèrics expressats en m3.

	Volum d'entrada [VE]	Consum autoritzat [CA]	Consum autoritzat facturat [CAF]	Aigua exportada [AE]	Aigua facturada [F]
	3,068,091	2,611,126	2,600,763	0	2,600,763
	Percentatge respecte a [VE]: 85%	Percentatge respecte a [VE]: 85%	Percentatge respecte a [VE]: 85%	Percentatge respecte a [VE]: 00%	Percentatge respecte a [VE]: 85%
	Marqe: ± 04%	Marqe: ± 5.7%	Marqe: ± 5.8%	Fiabilitat: No avaluable Marqe: ± 00%	Marqe: ± 5.8%
				Consum facturat i mesurat [CAFM]	
				2,550,391	
				Percentatge respecte a [VE]: 83%	
				Fiabilitat: B Marqe: ± 06%	
				Consum facturat i no mesurat [CAFNM]	
				50,372	
				Percentatge respecte a [VE]: 02%	
				Fiabilitat: B Marqe: ± 27%	
			Consum autoritzat no facturat [CANF]	Consum no facturat i mesurat [CANFM]	Aigua no facturada [NF]
			10,363	3,987	467,328
			Percentatge respecte a [VE]: 00%	Percentatge respecte a [VE]: 00%	Percentatge respecte a [VE]: 15%
			Marqe: ± 61.5%	Fiabilitat: A Marqe: ± 01%	Marqe: ± 42.2%
				Consum no facturat i no mesurat [CANFNM]	
				6,376	
				Percentatge respecte a [VE]: 00%	
				Fiabilitat: E Marqe: ± 100.0%	
		Pèrdues d'aigua [P]	Pèrdues aparents o comercials [PA]	Consum no autoritzat [CNA]	
		456,965	159,639	6,376	
		Percentatge respecte a [VE]: 15%	Percentatge respecte a [VE]: 05%	Percentatge respecte a [VE]: 00%	
		Marqe: ± 43.2%	Marqe: ± 41.0%	Fiabilitat: E Marqe: ± 100.0%	
				Error dels comptadors [EC]	
				153,263	
				Percentatge respecte a [VE]: 05%	
				Fiabilitat: C Marqe: ± 43%	
Aigua produïda [AP]			Pèrdues reals [PR]		
3,068,091			297,326		
Percentatge respecte a [VE]: 100%			Percentatge respecte a [VE]: 10%		
Fiabilitat: A			Marqe: ± 69.9%		
Marqe: ± 04%					

Indicadors per a la gestió de fuites

Pèrdues reals

Indicador

- F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)

Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
102.4	73%	27.4	177.4
5,033.3	71%	1,478.1	8,588.4
5.1	73%	1.4	8.9
2.06	79%	0.43	3.68

Pèrdues aparents o comercials

Indicador

- F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat

Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
55.0	46%	29.5	80.5
6.1%	41%	3.6%	8.6%

Aigua no facturada

Indicador

- F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)

Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
15.2%	42%	8.8%	21.7%
161.0	47%	84.6	237.4

Aigua no registrada

Indicador

- F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada

Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
16.7%	39%	10.3%	23.2%

Avaries

Indicador

- F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)

Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
73.3	13%	63.5	83.2
6.0	23%	4.7	7.4
6.2	13%	5.3	7.0